



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4255

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h.

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 1586

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, Solicita à Mesa Diretora que seja **endereçoado** ao gabinete do **Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonça**, Prefeito do Município de Dourados, ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, **Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário de Serviços Urbanos, **Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior** e ao Secretário Municipal de Saúde, **Senhor Waldno Pereira de Lucena**, **INDICAÇÃO de reforma do posto, manutenção da estrutura da sala de odontologia, compra de aparelhos de ar-condicionado, contratação de agente de saúde, compra de medicamentos e insumos**, na ESF do Novo Horizonte, situado na rua R. Eurides de Mattos Pedroso, S/N - Novo Horizonte, Dourados - MS, 79822-410

JUSTIFICATIVA

Após visita realizada pelo Mandato do Dr. Diogo Castilho foi constatado que:

1. Constatou-se a falta de medicamentos e insumos, segundo a coordenadora Sandra.
2. O posto necessita de aparelhos de ar-condicionado para melhorar o ambiente.
3. A equipe 38 encontra-se sem agentes de saúde.
4. Precisa-se fazer divisórias das salas de odontologia, pois os pacientes precisam se locomover entre as salas, aumentando o risco de infecções, já que a área de isolamento biológico fica prejudicada.

Visando zelar pela segurança e bem-estar dos cidadãos e prestadores de serviços de saúde, busca que seja acolhida a **INDICAÇÃO de manutenção e compra** na ESF Novo horizonte.

Palácio do Jaguaribe, 01 de Setembro de 2021.



DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM

Lido
Na Sessão de 01/09/21

ANEXO 1

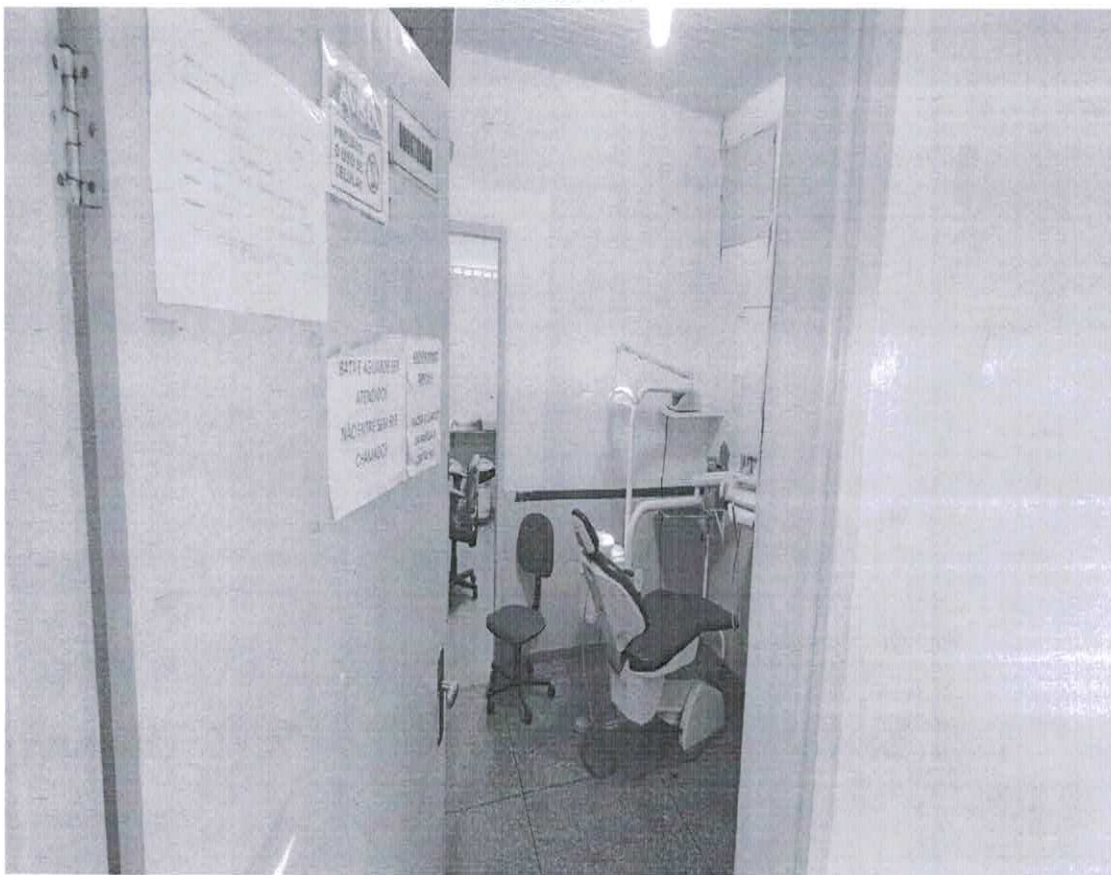


Figura 1: Na Figura 01, nota-se a sala de odontologia.

A blue ink signature, likely of the author or a representative, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and cursive.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4256

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 1587

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, Solicita à Mesa Diretora que seja **endereçoado** ao gabinete do **Sr. Alan Aquino Guedes de Mendonça**, Prefeito do Município de Dourados, ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, **Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário de Serviços Urbanos, **Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior** e ao Secretário Municipal de Saúde, **Senhor Waldno Pereira de Lucena**, **INDICAÇÃO de compra de medicamentos, compra de produtos de limpeza, compra de telefone, materiais para preventivo, compra de porta, manutenção da pintura do prédio e compra de ar-condicionado** no posto de saúde do Parque do Lago II, situado na rua Ataíde de Souza Leitão, Nº S/N – Parque do Lago II, Dourados – MS.

JUSTIFICATIVA

Após visita realizada pelo Mandato do Dr. Diogo Castilho foi constatado que:

1. Constatou-se a falta de medicamentos que anda prejudicando a assistência básica.
2. Falta de produtos de limpeza para manutenção mínima do local.
3. Falta de materiais para preventivo, implicando o atendimento ao cidadão.
4. Compra de telefone para atender pessoas de fora do posto.
5. No local só tem um ar-condicionado, mas o mesmo apresenta defeitos.
6. Prédio apresenta algumas infiltrações e precisa de pintura.

Visando zelar pela segurança e bem-estar dos cidadãos e prestadores de serviços de saúde, busca que seja acolhida a **INDICAÇÃO de manutenção e compra** no posto de saúde do Parque do Lago II.

Palácio do Jaguaribe, 01 de Setembro de 2021.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM

Lido
Na Sessão de 01/09/21

ANEXO 1

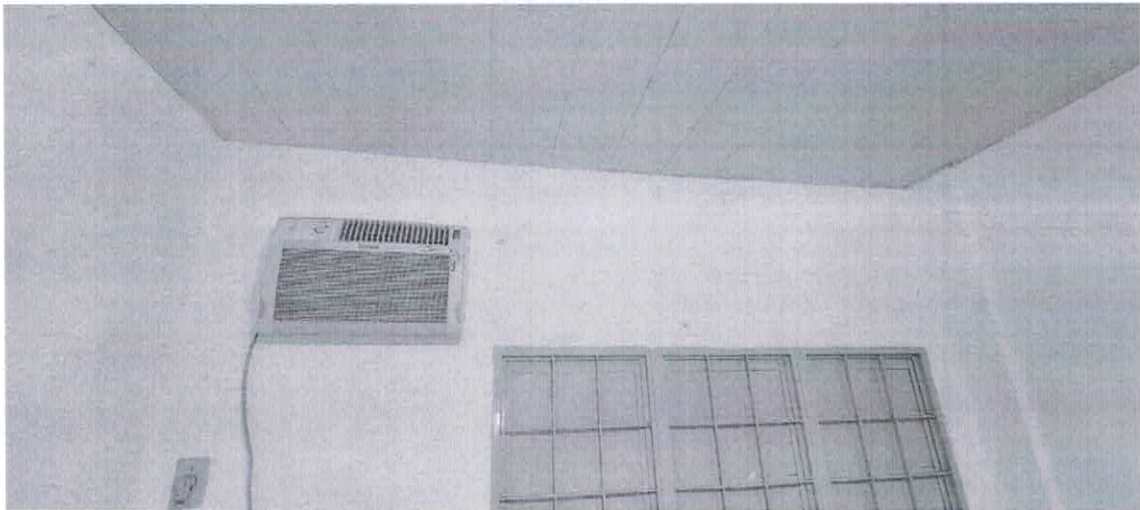


Figura 1: Na Figura 01, nota-se aparelho o de ar-condicionado.

ANEXO 2

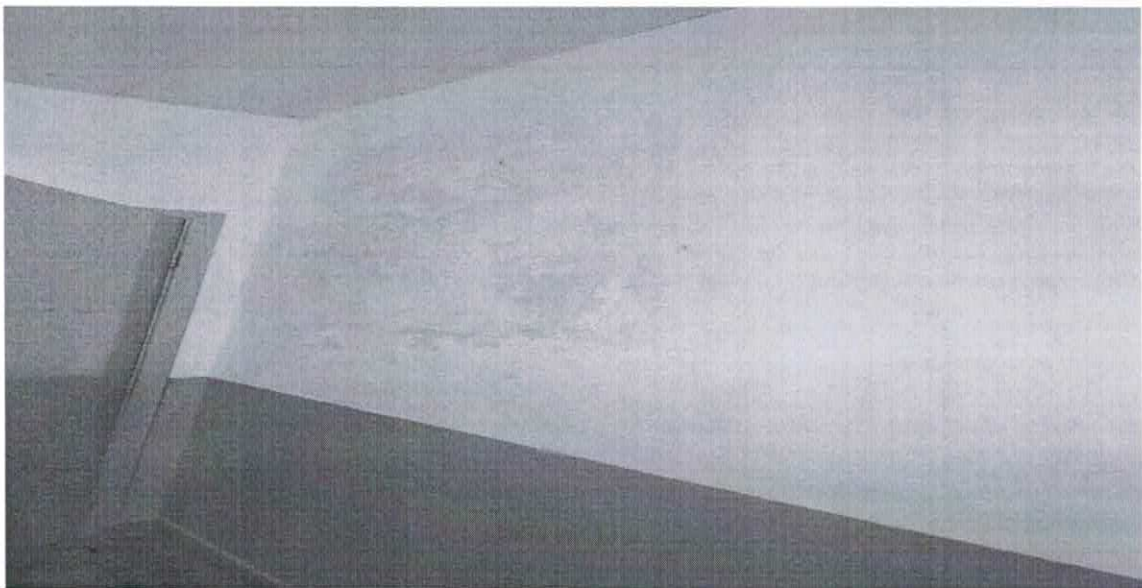


Figura 2: Na Figura 02, nota-se o posto em seu estado de desgaste.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.