



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4566

Data 13 / 09 / 21 Horário 13h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1724

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**

O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Junior**, **INDICANDO** o seguinte:

INSTALAÇÃO DE BOCA DE DRENAGEM PLUVIAL NO CRUZAMENTO DA RUA GELCY MARIA TEIXEIRA MARCONDES, ESQUINA DA ACADEMIA KINGS

I JUSTIFICATIVA:

Balizado pela sugestão dos moradores daquela região, tomou-se conhecimento que a boca de drenagem de águas pluviais (imagem anexo) está sem sua tampa metálica, o que tem causado inúmeros acidentes na região, ainda mais no período da noite quando a iluminação do bairro é totalmente deficitária. Por essas razões, indico a autoridade competente que diligencie para instalação da tampa metálica, certo que essa medida resolverá parte dos problemas daquela comunidade.



II ACOMPANHAMENTO:

Este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, **roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto**, certo que a efetivação da medida contribuirá para o bem estar social dos moradores da região.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 13 de setembro de 2021.

Marcelo Mourão
Vereador

Lido

Na Sessão de 13 / 09 / 21



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4567

Data 13 / 09 / 21 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1725

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**


O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Júnior** e a Diretora-Presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados (AGETTRAN) **Sra. Mariana de Souza Neto**, **INDICANDO** o seguinte:

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS AO LONGO DE TODO PROLONGAMENTO DA LINHA DO POTREIRITO (RUA GELCY MARIA TEIXEIRA MARCONDES)

I JUSTIFICATIVA:

Há muito tempo os moradores daqueles bairros reclamam da falta de sinalização de trânsito. Aliás, acidentes naquelas vias são frequentes. Não há redutor de velocidade, não há quebra-molas, não há placas de pare, nem mesmo placas indicando a velocidade da via, na escola... sequer é possível verificar as faixas de pedestre. Um descaso total.


Dessa forma, indico a autoridade competente que unam esforços para instalação de todas as sinalizações pertinentes naquela via, não é aceitável que em bairros domésticos haja um trânsito comum superior a 100km/h como se vê no dia a dia, a intervenção enérgica é necessária.

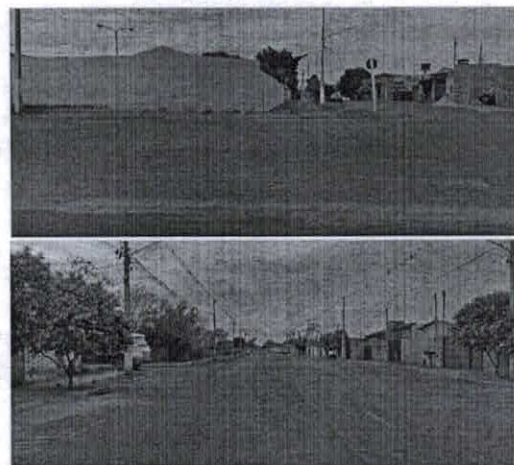

II ACOMPANHAMENTO

Este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto, certo que a efetivação da medida indicada contribuirá para a segurança e o bem estar social dos moradores da região.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 13 de setembro de 2021.

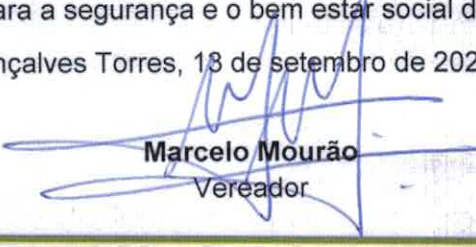
Marcelo Mourão
Vereador

Lido
Na Sessão de 13 / 09 / 21



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4568

Data 13 / 09 / 2021 Horário 15h.

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1726

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**


O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Sr. **Madson Valente**, Diretor Regional da Grande Dourados – Sanesul, **INDICANDO** o seguinte:

REPARO NO VAZAMENTO DE ÁGUA RUA GUIANAS, EM FRENTE A CASA N. 2014, PARQUE DA NAÇÕES I

I JUSTIFICATIVA:

Balizado pela sugestão dos moradores da região, tomou-se conhecimento que no endereço indicado, há uma cratera com vazamento de água que perdura por mais de 30 dias.

Assim, a considerar o dever da terceirizada de garantir os reparos do sistema hídrico da cidade e a recuperação da malha asfáltica dos locais objetos de intervenção, solicito a autoridade competente que determine a realização do serviço de reparo no vazamento e recuperação da malha asfáltica.

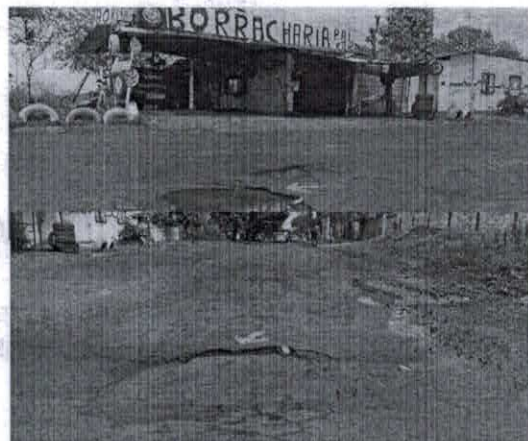

II ACOMPANHAMENTO:

Este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto, certo que a efetivação da medida contribuirá para o bem estar social dos moradores da região.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 13 de setembro de 2021.


Marcelo Mourão
Vereador

Lido

Na Sessão de 13 / 09 / 21